

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI  
ĐIỆN LỰC TRÀ BỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hỗ trợ tuyên truyền, phổ  
biến pháp luật về bảo vệ công  
trình điện lực và an toàn trong  
lĩnh vực điện lực.

Kính gửi: UBND huyện Trà Bồng

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy  
định Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an  
toàn trong lĩnh vực điện lực (NĐ 62);

Căn cứ Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi,  
bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính  
trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy  
điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Điện lực Trà Bồng kính đề nghị UBND huyện Trà Bồng chỉ đạo các phòng,  
ban, UBND các xã, thị trấn hỗ trợ tuyên truyền các nội dung bảo vệ công trình  
điện lực (đính kèm nội dung tuyên truyền) cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến một số nội  
dung quy định của pháp luật về bảo vệ công trình điện lực nêu trên đến nhân dân  
bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

2. Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Trà Bồng  
phát sóng nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, tần suất  
01 lần/tuần.

Điện lực Trà Bồng rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND  
huyện để công tác bảo vệ công trình điện lực được đảm bảo an toàn hơn.

Trân trọng./.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng AT QNPC (b/c);
- Lưu: VT, KH-KT.

**Nguyễn Chánh Thi**

## NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Để bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp, ngoài nỗ lực, trách nhiệm của ngành điện, rất cần sự chung tay, vào cuộc của mỗi tổ chức, người dân. Công ty Điện lực Quảng Ngãi phổ biến một số nội dung pháp luật về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực như sau:

### **A. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN** (theo Điều 9 – Luật Điện lực số 61/2024/QH15)

1. Hoạt động điện lực không có giấy phép theo quy định của Luật Điện lực.
2. Trộm cắp điện.
3. Trộm cắp phương tiện, trang thiết bị điện.
4. Phá hoại phương tiện, trang thiết bị điện, công trình điện lực.
5. Sử dụng phương tiện, thiết bị, chất gây cháy, nổ, ăn mòn và hành vi khác làm hư hỏng, gây sự cố công trình điện lực.
6. Đóng điện, cắt điện trái quy định của pháp luật.
7. Vi phạm quy định về bảo vệ công trình điện lực, an toàn điện và an toàn đập, hồ chứa thủy điện.
8. Trồng cây, khoan, đào, đắp, xây dựng công trình, khai thác khoáng sản, neo đậu tàu, thuyền, xả nước thải, chất ăn mòn, thả diều, vật bay và các hoạt động khác vi phạm quy định của pháp luật về hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực.
9. Sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 69 của Luật Điện lực.
10. Cung cấp thông tin không chính xác, thiếu minh bạch xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện.
11. Cản trở cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sửa chữa, cải tạo, khắc phục sự cố đối với công trình điện lực, kiểm tra, giám sát hoạt động điện lực và sử dụng điện.

**B: BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC** (Căn cứ các điều, khoản của ND 62/2025/ND-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực)

**Điều 3. Quy định chung về bảo vệ công trình điện lực**

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị điện lực khi phát hiện: *Hành vi trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện, trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ.*



2. Không lắp đặt ăng ten thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, nhà lồng, nhà lưới, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi, văng, rung lắc gây hư hỏng, sự cố công trình điện lực.



3. Tổ chức, cá nhân không đào đất, chôn tải hoặc hoạt động gây sụt lún hoặc có nguy cơ gây sạt lở, lún sụt công trình lưới điện, trạm điện; không đốt nương rẫy, rác thải, vật liệu, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng, sự cố công trình điện lực; không bắn, quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện và các công trình điện lực khác.



4. Phương tiện bay được cấp phép phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với công trình điện lực, không được phép bay vào phạm vi *100m tính từ mép ngoài công trình lưới điện trên không trung áp ra các phía xung quanh, trừ trường hợp phương tiện bay làm nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện được phép theo quy định.*



#### ***Điều 4. Bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao***

1. Chủ sở hữu hoặc người sử dụng nhà ở, công trình **đã được phép tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không:**
- + Phải có biện pháp chằng néo, gia cố mái của nhà ở, công trình phòng tránh nguy cơ bay vào đường dây dẫn điện trên không;
  - + Tuân thủ các quy định về bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không khi sửa chữa, cải tạo nhà ở, công trình;
  - + Không được sử dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình vào những mục đích có thể vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp được quy định trong bảng sau:

| Điện áp                        | Trên 01 kV đến 22 kV |          | 35 kV   |          | 110 kV   | 220 kV   |
|--------------------------------|----------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
|                                | Dây bọc              | Dây trần | Dây bọc | Dây trần | Dây trần | Dây trần |
| Khoảng cách an toàn phóng điện | 1,0 m                | 2,0 m    | 1,5 m   | 3,0 m    | 4,0 m    | 6,0 m    |

2. Trước khi xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đường dây dẫn điện trên không theo yêu cầu kỹ thuật. ***Cơ quan cấp phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến đơn vị quản lý vận hành lưới điện trước khi cấp phép xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn.***



3. Chủ sở hữu ao, hồ nơi đường dây dẫn điện trên không điện áp cao đi qua ***phải có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý vận hành cấm biển cảnh báo và không được câu cá trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và khu vực có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp.***



4. Trong phạm vi 500 m tính từ mép ngoài công trình lưới điện trung áp ra các phía xung quanh, tổ chức, cá nhân không được thả điều, vật thể bay trừ các thiết bị quốc phòng, an ninh và của đơn vị quản lý vận hành công trình điện lực làm nhiệm vụ kiểm tra, vận hành và bảo trì công trình.



**Điều 15. Cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao**

**1. Cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao**

+ Đối với đường dây dẫn điện có điện áp đến 35kV: Trong thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:



| Điện áp     | Đến 35 kV |          |
|-------------|-----------|----------|
| Khoảng cách | Dây bọc   | Dây trần |
|             | 0,7 m     | 1,5 m    |

+ Đối với đường dây ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm cao nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

| Điện áp     | Đến 35 kV |          |
|-------------|-----------|----------|
| Khoảng cách | Dây bọc   | Dây trần |
|             | 0,7 m     | 2,0 m    |

**2. Cây ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao**

+ Khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây khi cây bị đổ đến bộ phận bất kỳ của đường dây dẫn điện không nhỏ hơn khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định trong bảng sau:

| Điện áp     | Đến 35 kV | 110 kV và 220 kV | 500 kV |
|-------------|-----------|------------------|--------|
| Khoảng cách | 0,7 m     | 1,0 m            | 2,0 m  |

+ Cây trong thành phố, thị xã, thị trấn không đáp ứng khoảng cách trên phải có biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn.



3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu cây có trách nhiệm thường xuyên *kiểm tra, kịp thời chặt tỉa phần cây có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp của đường dây dẫn điện trên không*.

4. Đơn vị điện lực có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không do mình quản lý, khi phát hiện nguy cơ cây vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp của đường dây dẫn điện trên không phải ***kịp thời thông báo, hướng dẫn và phối hợp với người sử dụng đất, sở hữu cây chặt tỉa phần cây có nguy cơ vi phạm*** bảo đảm an toàn cho người, thiết bị và công trình điện lực. Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu cây không thực hiện việc chặt tỉa phần cây vi phạm theo quy định tại khoản 4 Điều này, đơn vị điện lực báo cáo Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương để xử lý chặt tỉa bảo đảm an toàn.



### **C. CÁC MỨC XỬ PHẠT DO HÀNH VI VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN** (Thực hiện theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của chính phủ. sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả).

**1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản trở người thi hành công vụ.**


**2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:**

- ✓ Vào trạm điện hoặc trèo lên cột điện khi không có nhiệm vụ;



- ✓ Trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm điện;

- ✓ Lắp đặt ăng ten ti vi, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo tại vị trí khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào lưới điện;

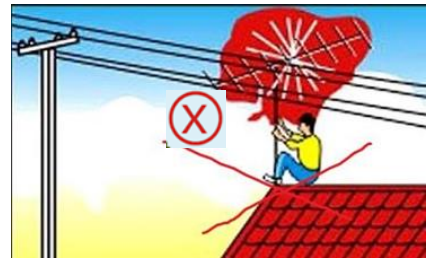

- ✓ Thả điều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện;

✓ Cảnh trở đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp tiến hành kiểm tra hoặc sửa chữa những hư hỏng của trạm điện, đường dây dẫn điện theo quy định.

### 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- ✓ Đổ, đắp, sắp xếp nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị dưới dây dẫn điện vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện;



- ✓ Sử dụng bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không vào mục đích khác vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện;

- ✓ Xây dựng hoặc cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành đường dây;



- ✓ Cầu, móc, kéo điện sau công tơ của khách hàng sử dụng điện này làm nguồn điện sử dụng cho hộ tiêu thụ khác;

- ✓ Tự ý đấu nối, kéo điện từ sau công tơ của khách hàng sử dụng điện ra ngoài sử dụng vào mục đích khác so với hợp đồng đã ký;

✓ Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy làm mất an toàn vận hành công trình lưới điện.



**4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:**

✓ Thi công các công trình trong đất hoặc nạo vét lòng sông, hồ, ao trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm;

✓ Chặt và để cây đổ vào lưới điện;

✓ Xây nhà, công trình lên hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm;



**5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:**

✓ Đào hố, đóng cọc vào trong hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm;

✓ Điều khiển thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc các hoạt động khác vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện;

✓ Tháo gỡ bất kỳ bộ phận nào của lưới điện, nhà máy điện, trạm điện khi không có nhiệm vụ;



✓ Sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ trực tiếp trái quy định của pháp luật;




✓ Tung, ném, bắn, quăng bất cứ vật gì gây hư hỏng các bộ phận của lưới điện, nhà máy điện hoặc gây sự cố;



**6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:**

- ✓ Xếp, chứa các chất cháy, nổ, ăn mòn trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện;
- ✓ Không tháo dỡ, thu hồi các kết cấu của lưới điện và hoàn trả mặt bằng trong vòng 06 tháng kể từ khi lưới điện được tách khỏi hệ thống điện theo quy định.

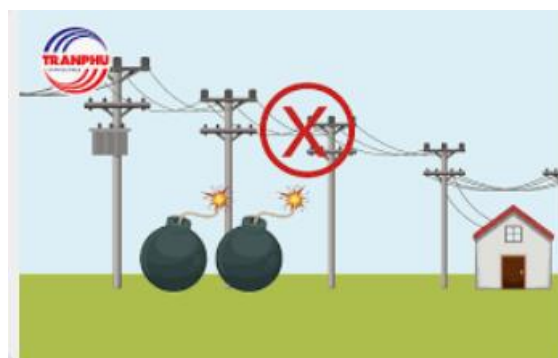

**7. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:**



- ✓ Đào đất làm lún, nghiêng, đổ cột của đường dây dẫn điện hoặc thiết bị của trạm điện, nhà máy điện;



- ✓ Nổ mìn gây hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của lưới điện, nhà máy điện;

- ✓ Sử dụng phương tiện thi công gây chấn động làm hư hỏng, sự cố lưới điện, nhà máy điện.

**8. Hình thức xử phạt bổ sung:** Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

**9. Biện pháp khắc phục hậu quả:**

- ✓ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.
- ✓ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.